


MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ PODĽA STN 736005


DRUH VEDENIA	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAKOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,005MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV SÚBEH	0,05	0,15	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV KRIŽOVANIE	0,05	0,15	0,2	0,3	0,1	0,1	0,05	0,5

× - KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE

VOVNÝ TERÉN

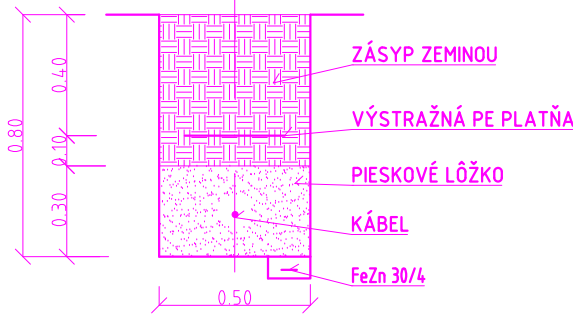

POD CESTOU

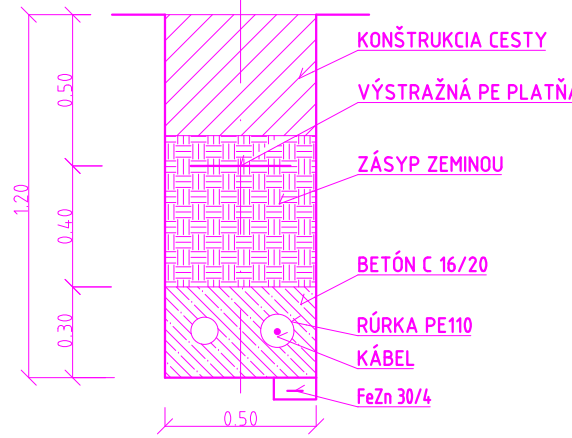

OSVETĽOVACÍ STOŽIAR 6m
RVJB -6-76, FARBA: ral 7016

LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ VEREJNÉ OSVETLENIE NA ARCHITEKTONICKÝCH OSVETĽOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY SO SAMOSTATNÝM BETÓNOVÝM ZÁKLADOM, SO SVIETIDLOM LED, S KÁBLOVÝM ROZVOD AYKY-J 4x16mm2.
- PŮVODNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE



HLAVNÝ RIEŠITEĽ	Ing. Peter JURICA
ZODPOVEDNÍ RIEŠITELIA	Ing. František ONDREJ, Peter ŽARNOVSKÝ, Ing. Marti Dziak

INVESTOR - IPON SK, s. r. o., Cesta na Klánec 1323/1, Bratislava MIESTO STAVBY - CHORVÁTSKY GROB KN-C č. 801/64,77-79,113,76,104-109	PROJEKTANT Ing. Peter JURICA
--	---------------------------------

IBV CHORVÁTSKY GROB III

DRS	DÁTUM 01.2025
ČASŤ PROJEKTU SO 03.2 - VEREJNÉ OSVETLENIE	FORMÁT 04xA4
SITUÁCIA	ČÍSLO VÝKR.: 02
NÁVRH RIEŠENIA ENERGETIKY A TELEKOMUNIKÁCIÍ	sada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIERKA M 1:1000